

DOCUMENTACIÓ TRÀMITS PUNT DE SERVEI ENDESA

ALTES DE LLUM

- Cèdula d'habitabilitat o qualificació definitiva HPO (Habitatge de Protecció Oficial).
- En cas de ser primera ocupació, Certificat d'Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CIEBT) junt amb el Document justificatiu de la tramitació d'instal·lacions de baixa tensió (o el Document acreditatiu de la inscripció en el RITSIC).
En cas de segona ocupació, la instal·lació elèctrica ha de complir amb la normativa vigent.
En el cas de locals de pública concurrència i/o instal·lacions sotmeses a Projecte i Inspecció Periòdica caldrà que disposin de la documentació en vigor
- Escriptura de propietat, contracte d'arrendament, document de compravenda, cessió d'ús, etc...
- CIF, NIF o passaport. Si el titular és una empresa, cal presentar el poder notarial i l'autorització corresponent.
- Escriptura de Constitució, en cas de societats i, si és una comunitat, Acta de Constitució.
- Codi IBAN del Compte Corrent per a la domiciliació de les factures: Justificant que acrediti la titularitat del compte corrent.
- Autoritzacions corresponents si no es presenten els titulars.

CANVI DE NOM DEL CONTRACTE

- Escriptura de propietat, contracte d'arrendament, document de compravenda, cessió d'ús, etc.
- CIF, NIF o passaport.⁽²⁾ Si el titular és una empresa, cal presentar el poder notarial i l'autorització corresponent
- Escriptura de Constitució, en cas de societats i, si és una comunitat, Acta de Constitució
- Codi IBAN del Compte Corrent per a la domiciliació de les factures: Justificant que acrediti la titularitat del compte corrent.
- Autoritzacions corresponents si no es presenten els titulars.
- En el cas de locals de pública concurrència i/o instal·lacions sotmeses a Projecte i Inspecció Periòdica caldrà que disposin de la documentació en vigor.

ALTES PROVISIONALS D'OBRA

- Llicència d'obra en vigor emesa per l'Ajuntament.
- Certificat d'Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CIEBT) junt amb el Document justificatiu de la tramitació d'instal·lacions de baixa tensió (o el Document acreditatiu de la inscripció en el RITSIC).
- CIF, NIF o passaport. Si el titular és una empresa, cal presentar el poder notarial o l'autorització corresponent.
- Escriptura de Constitució, en cas de societats i, si és una comunitat, Acta de Constitució.
- Codi IBAN del Compte Corrent per a la domiciliació de les factures: Justificant que acrediti la titularitat del compte corrent.
- Autoritzacions corresponents si no es presenten els titulars.

(1) Si l'alta en segona ocupació va acompanyada d'una modificació (ampliació de potència, canvi d'ús o modificació de la instal·lació) consultar.

(2) Els NIF o passaport sol·licitats es refereixen sempre al titular del contracte.

(3) No es permet que el titular de pagament sigui diferent del titular de contracte.

DOCUMENTACIÓ TRÀMITS PUNT DE SERVEI ENDESA

ALTES DE GAS

- Cèdula d'habitabilitat o qualificació definitiva HPO (Habitatge de Protecció Oficial).
- Certificat d'Instal·lació Individual de Gas
- Escriptura de propietat, contracte d'arrendament, document de compravenda, cessió d'ús , etc.
- CIF, NIF o passaport. Si el titular és una empresa, cal presentar el poder notarial i l'autorització corresponent.
- Escriptura de Constitució, en cas de societats i, si és una comunitat, Acta de Constitució.
- Codi IBAN del Compte Corrent per a la domiciliació de les factures: Justificant que acrediti la titularitat del compte corrent.
- Autoritzacions corresponents si no es presenten els titulars.

BAIXA DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC O DE GAS

- Factura del subministrament elèctric o número del contracte.
- CIF, NIF o passaport. Si el titular és una empresa, cal presentar el poder notarial i l'autorització corresponent.
- Autoritzacions corresponents si no es presenten els titulars.

MODIFICACIÓ DE CONTRACTE ELÈCTRIC O DE GAS

- Factura del subministrament elèctric o número del contracte.
- CIF, NIF o passaport. Si el titular és una empresa, cal presentar el poder notarial i l'autorització corresponent.
- Autoritzacions corresponents si no es presenten els titulars.

(1) Si l'alta en segona ocupació va acompanyada d'una modificació (ampliació de potència, canvi d'ús o modificació de la instal·lació) consultar.

(2) Els NIF o passaport sol·licitats es refereixen sempre al titular del contracte.

(3) No es permet que el titular de pagament sigui diferent del titular de contracte.

DOCUMENTACIÓ TRÀMITS PUNT DE SERVEI ENDESA

MODIFICACIONS DE POTÈNCIA ELECTRICA, TENSÍO O ACTIVITAT

- CIF, NIF o passaport.⁽²⁾ Si el titular és una empresa, cal presentar el poder notarial i l'autorització corresponent.
- Autoritzacions corresponents si no es presenten els titulars.
- **Canvi de tensió:**
 - De MONOFÀSICA a TRIFÀSICA: Certificat d'Instal·lació Elèctric de Baixa Tensió (CIEBT)
 - De TRIFÀSICA a MONOFÀSICA: Butlletí de Reconeixement Elèctric de Baixa Tensió (BRIEBT)
- **Augment de la potència contractada**
 - Si la potència no supera la Màxima Admissible: no cal presentar cap document.
Es recomana que per als subministraments amb més de 20 anys d'antiguitat es faci una revisió de la instal·lació elèctrica per part d'un electricista autoritzat.
Endesa Distribució ha de verificar la instal·lació i en el cas que sigui desfavorable, caldrà fer les adequacions corresponents i justificar-les amb:
 - Butlletí de Reconeixement Elèctric de Baixa Tensió (BRIEBT) per potències inferiors a als 20 kW.
 - Certificat d'Instal·lació Elèctric de Baixa Tensió (CIEBT) per potències superiors als 20 kW
 - Si la potència supera la Màxima Admissible:
 - Butlletí de Reconeixement Elèctric de Baixa Tensió (BRIEBT) si no supera el 50% de la Màxima Admissible.
 - Certificat d'Instal·lació Elèctric de Baixa Tensió (CIEBT) si supera el 50% de la Màxima Admissible
 - En el cas de locals de pública concurrència i/o instal·lacions sotmeses a Projecte i Inspecció Periòdica caldrà que disposin de la documentació en vigor.
- **Disminució de la potència contractada:**

No cal aportar cap document justificatiu de condicions reglamentàries, llevat que la reducció de potència contractada exigeixi modificacions en la instal·lació, en aquest cas cal aportar el Certificat d'Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CIEBT)

Per a subministraments **no interrompibles** (ascensors...) cal aportar Butlletí de Reconeixement Elèctric de Baixa Tensió (BRIEBT)
- **Canvi d'ús de la instal·lació o reforma d'importància:**

Certificat Elèctric de Baixa Tensió (CIEBT)

(1) Si l'alta en segona ocupació va acompanyada d'una modificació (ampliació de potència, canvi d'ús o modificació de la instal·lació) consultar.

(2) Els NIF o passaport sol·licitats es refereixen sempre al titular del contracte.

(3) No es permet que el titular de pagament sigui diferent del titular de contracte.

FORMULARI D'AUTORIZACIÓ

Jo

amb DNI/NIE nº i domicili a

.....

Autoritza el/la senyor/a

amb DNI/NIE nº per a actuar en el meu nom i poder realitzar i/o
gestionar un contracte de per al punt de subministrament situat a

.....

Per que així consti,

Signo a a / / 201

S'acompanya a aquest document:

- Fotocopia del DNI/NIE del titular del contracte (autoritzant)
- Fotocopia del DNI/NIE del autoritzat

Signatura (titular contracte)


Signatura (persona autoritzada)

(1) Si l'alta en segona ocupació va acompanyada d'una modificació (ampliació de potència, canvi d'ús o modificació de la instal·lació) consultar.

(2) Els NIF o passaport sol·licitats es refereixen sempre al titular del contracte.

(3) No es permet que el titular de pagament sigui diferent del titular de contracte.

Documentació Necessària en els tràmits amb les empreses distribuïdores

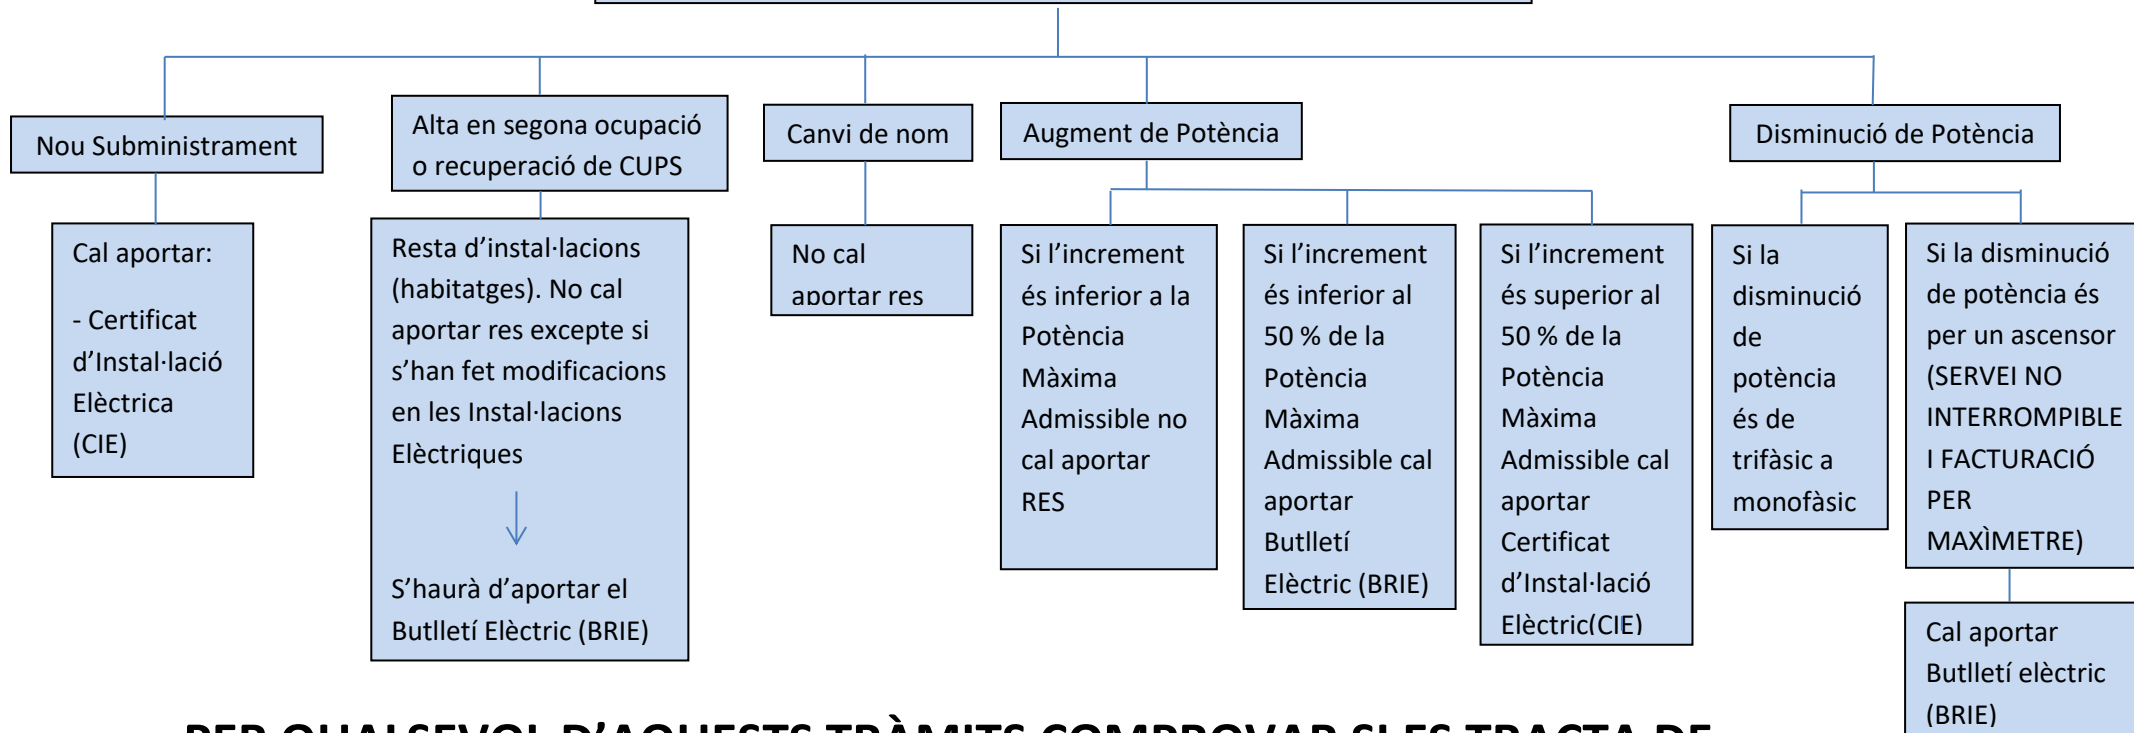

PER QUALSEVOL D'AQUESTS TRÀMITS COMPROVAR SI ES TRACTA DE:

Instal·lacions sotmeses a Projecte Elèctric i a Inspecció Periòdica (IP) en vigor cada 5 anys

Cal aportar:

- Certificat d'Instal·lacions Elèctriques (CIE)
- Passar Inspecció Periòdica favorable (IP)
- Fer projecte Elèctric si no en té

3. INSTAL·LACIONS QUE PRECISEN PROJECTE.

3.1. Per a la seva execució, precisen elaboració de projecte les noves instal·lacions següents:

Grup	Tipus d'instal·lació	Límits
a	Les corresponents a indústries, en general.	P>20 kW
b	Les corresponents a: • Locals humits, polvorents o amb risc de corrosió; • Bombes d'extracció o elevació d'aigua, siguin industrials o no.	P>10 kW
c	Les corresponents a: • Locals molls; • Generadores i convertidors; • Conductors aïllats per escalfar, exclòs les de vivendes.	P>10 kW
d	• De caràcter temporal per l'alimentació de maquinaria d'obres en construcció. • De caràcter temporal en locals o emplaçaments oberts;	P>50 kW
e	Les d'edificis destinats principalment a vivendes, locals comercials i oficines, que no tinguin la	P>100 kW por caixa gral. de

	consideració de locals de pública concurrència, en edificació vertical i horitzontal.	protecció
f	Les corresponents a vivendes unifamiliars	P>50 kW
g	Les de garatges que requereixin ventilació forçada	Qualsevol que sigui la seva ocupació
h	Les de garatges que disposen de ventilació natural	De més de 5 places d'estacionament
i	Les corresponents a locals de pública concurrència;	Sense límit
j	Les corresponents a: • Línies de baixa tensió amb suports comuns amb les d'alta tensió; • Màquines d'elevació i transport; • Les que utilitzin tensions especials; • Les destinades a rètols lluminosos llevat que es considerin instal·lacions de Baixa tensió segons l'establert en la ITC-BT 44; • Tanques elèctriques; • Xarxes aèries o subterrànies de distribució;	Sense límit de potència
k	• Instal·lacions d'enllumenat exterior.	P > 5 kW
l	Les corresponents a locals amb risc d'incendi o	Sense límit

	explosió, excepte garatges	
m	Les de quiròfans i sales d'intervenció	Sense límit
n	Les corresponents a piscines i fonts.	P > 5 kW
o	Totes aquelles que, no estiguin compreses en els grups anteriors, determini el Ministeri de Ciència i Tecnologia, mitjançant la oportuna Disposició.	Segons correspongui

(P = Potència prevista en la instal·lació, tenint en compte l'estipulat en la ITC-BT-10)

3.2. Així mateix, requeriran elaboració de projecte les ampliacions i modificacions de les instal·lacions següents:

- Les ampliacions de les instal·lacions dels tipus (b, c, g, i, j, l, m) i modificacions d'importància de les instal·lacions assenyalades en 3.1;
- Les ampliacions de les instal·lacions que, essent dels tipus assenyalats en 3.1. no arribessin els límits de potència prevista establerts per a les mateixes, però que els superen el produir-se l'ampliació.
- Les ampliacions d'instal·lacions que van requerir projecte originalment si en una o en diverses ampliacions es supera el 50% de la potència prevista en el projecte anterior.

3.3. Si una instal·lació aquesta compresa en més d'un grup dels especificats en 3.1, se li aplicarà el criteri més exigent dels establerts per a aquests grups